



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8 (3822) 511-011

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Советского района г. Томска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8 (3822) 600-771

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 53/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34 ИМЕНИ 79-ОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ

ДИВИЗИИ Г.ТОМСКА во исполнение распоряжения главного (заместителя главного)  
государственного инспектора Советского района г. Томска по пожарному надзору № 53 от «21» ноября  
2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в  
период с «11» ч. «00» мин. «19» декабря 2019г. по «09» ч. «00» мин. «19» декабря 2019г. проведена  
проверка Главным государственным инспектором Советского района г. Томска по пожарному  
надзору Яковенко Евгением Васильевичем (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора  
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

помещений и территории МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34 ИМЕНИ 79-ОЙ  
ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Г.ТОМСКА наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Ишанкуловым Олимом Захидовичем (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные  
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнено)
1.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	ст. 83 123-ФЗ, п. 61 ППП в РФ	01.12.2020г	
2.	Вид исполнения кабелей и проводов установки автоматической пожарной сигнализации (УАПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), не обеспечивает работоспособность кабельных линий и электропроводки в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону, согласно ГОСТ Р 53316-2009: - кабельные линии проложены с использованием ПВХ хомутов, крепежей	ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82), СП 6.13130.2013 (п.п. 4.8, 4.9), ГОСТ Р 53315-2009 ГОСТ Р 53316-2009	01.12.2020г	
3.	Ряд пожарных извещателей не располагаются в защищаемых помещениях таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке помещения. На смонтированной	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009*; ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 54, ч. 4 ст. 81, ч. 6 ст. 83, ст. 91, ст. 103, ст. 151 ФЗ-123	01.12.2020г	

	системе пожарной сигнализации не обеспечено эксплуатация пожарных извещателей в соответствии с требованиями (расстояние от которых составляет менее 0,5 м до электросветильников)		
4.	Вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты не обеспечивает сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные изделия, не распространяющие горение для школьного образовательного учреждения должны иметь исполнение - нг (...), огнестойкие – FRLSLTx	п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; п. 13.15.7, СП 5.13130.2009; п. 6.4.1.2 п. 6.4.1.4 СП 76.13.130.2016, ч. 2, ч. 8 ст. 82 ФЗ-123, п. 15.3 СП 256.1325800.2016, п. 5.11, табл. 2 ГОСТ 31565-2012	01.12.2020г
5.	Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность, не обеспечивает требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей. Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях (уровень допустимого звука 50 дБА, согласно табл. 1 СП 51.13330.2011).	ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 4 ст. 84), ФЗ № 384-ФЗ (ч. 1 ст. 6, п. 5 ч.1 ст. 17), СП 3.13130.2009 (п.п. 4.2, 4.3, 4.8), СП 51.13330.2011 (табл. 1)	01.12.2020г
6.	Не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на обрыв и короткое замыкание, а именно прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения	п. 13.14.3 СП 5.13130.2009; п. 3.4 СП 3.13130.2009, п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012	01.12.2020г

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Советского района г. Томска

по пожарному надзору Яковенко Е.В.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» 12 2019г.

Предписание для исполнения получил:

(должность, фамилия, инициалы)

«19» 12 2019г.

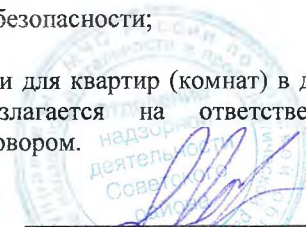

(подпись)

М.И.П.

(подпись)